


## Contrôle de la radioactivité de l'air par la balise de Valence (Drôme)

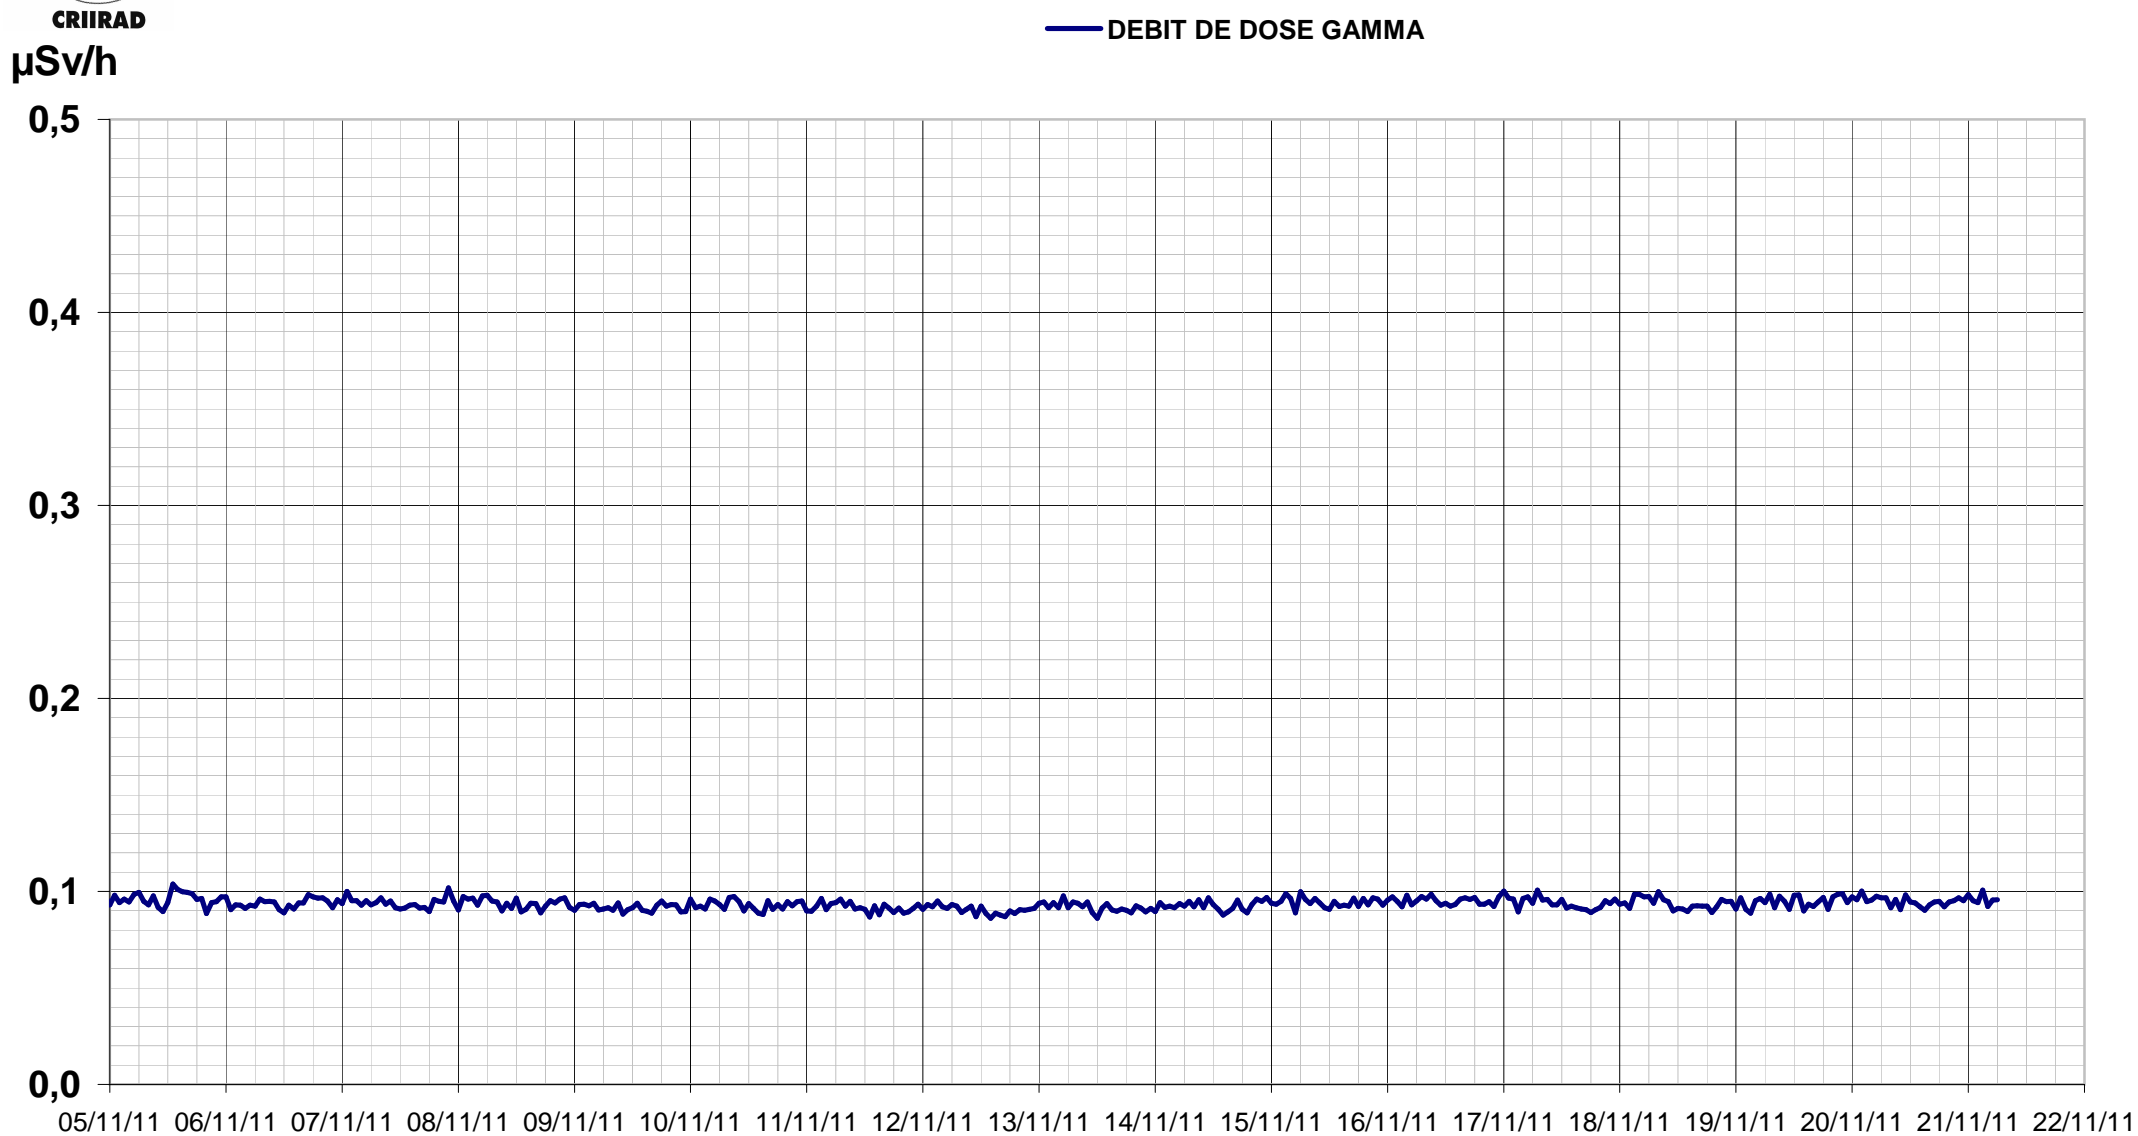

**Le débit de dose ambiant correspond au niveau naturel. Les fluctuations des valeurs sont dues en général :  
1/ à l'électronique de comptage et 2/ aux variations de la radioactivité naturelle (en particulier, en cas de précipitations, au lessivage du radon et de ses descendants) .**