


Contrôle de la radioactivité de l'eau par la balise aquatique d'Avignon (Vaucluse)

Voie "Gamma total"

(rayonnements gamma compris entre 100 et 2 000 keV)

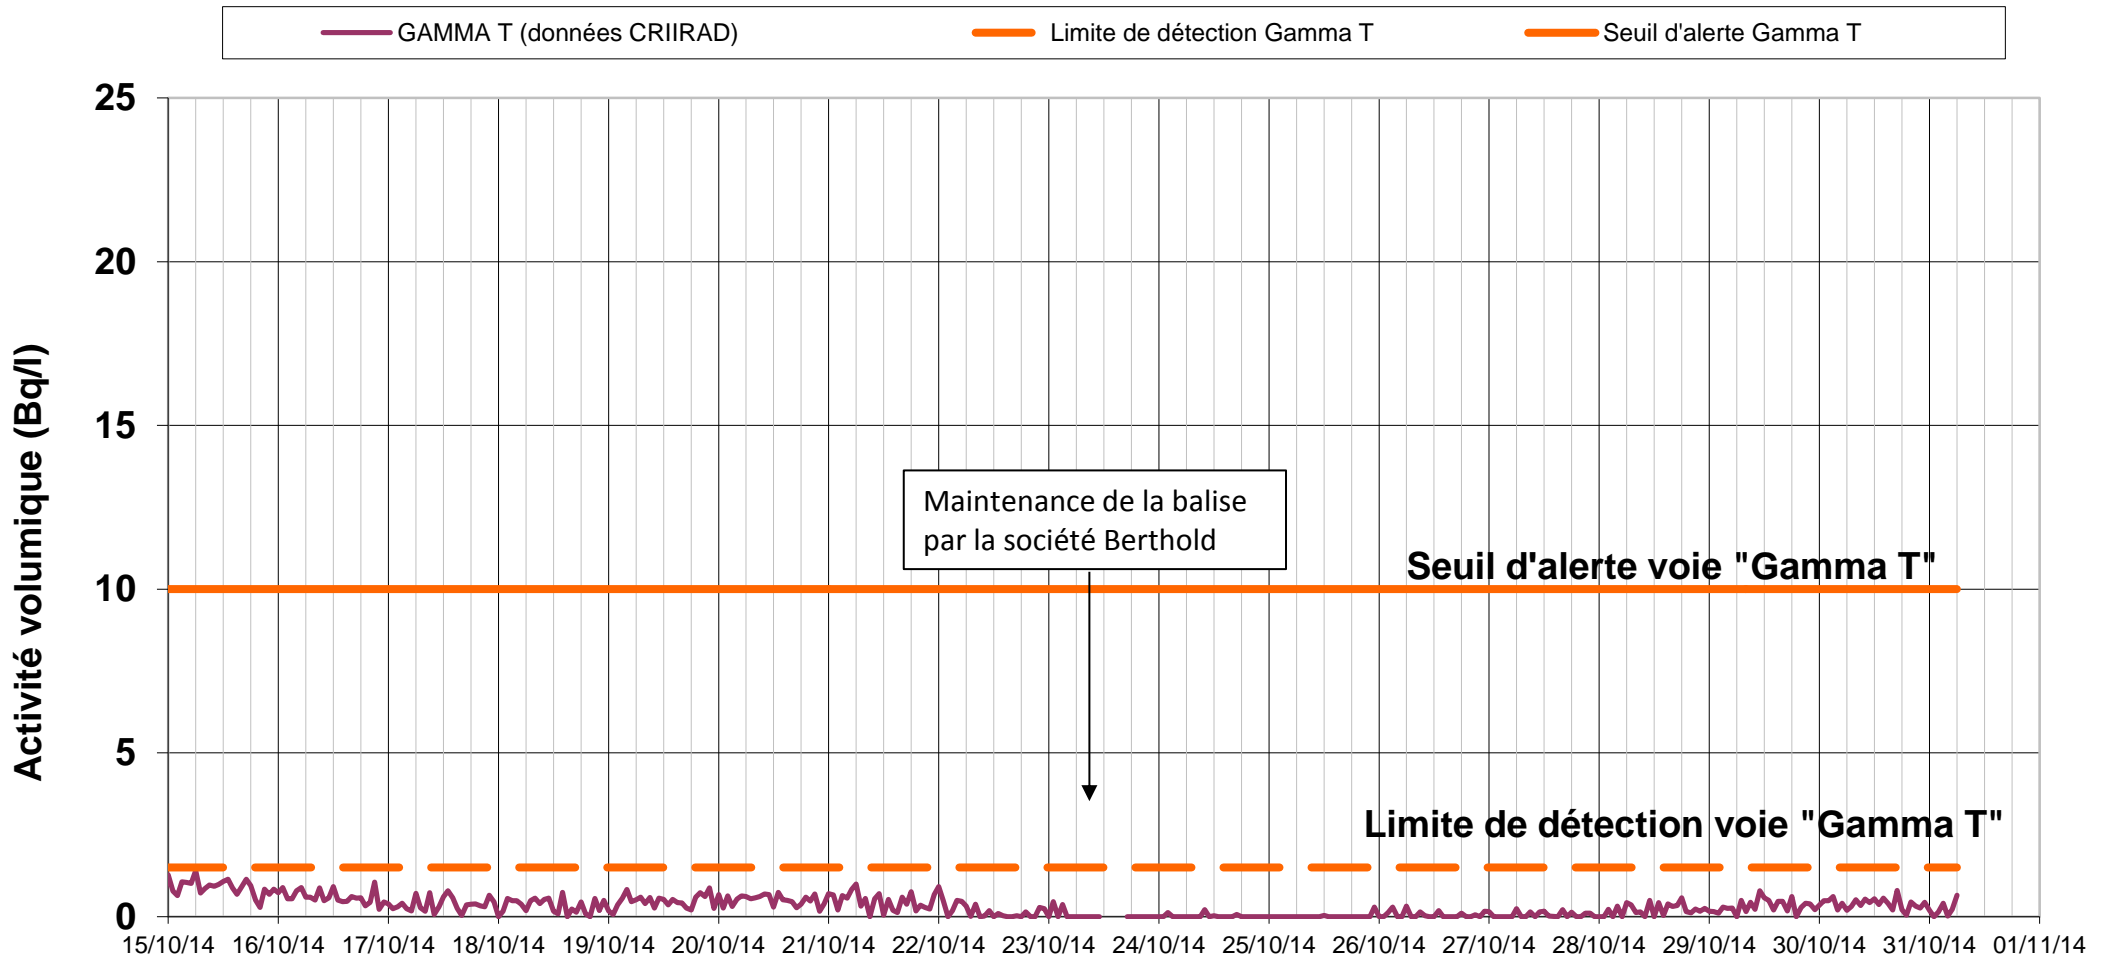

Les activités volumiques mesurées sont inférieures à la limite de détection (1,5 Bq/l).

Note : Les fluctuations des valeurs en dessous de la limite de détection sont dues aux variations de la radioactivité naturelle et à l'électronique de comptage.