

Contrôle de la radioactivité de l'air par la balise de Montélimar (Drôme)

— ALPHA


— BETA

— IODE

✱

Prélèvement de filtre et/ou cartouche pour analyse, ce qui nécessite l'arrêt de la balise et entraîne donc une interruption ponctuelle dans l'acquisition des résultats

Bq/m³

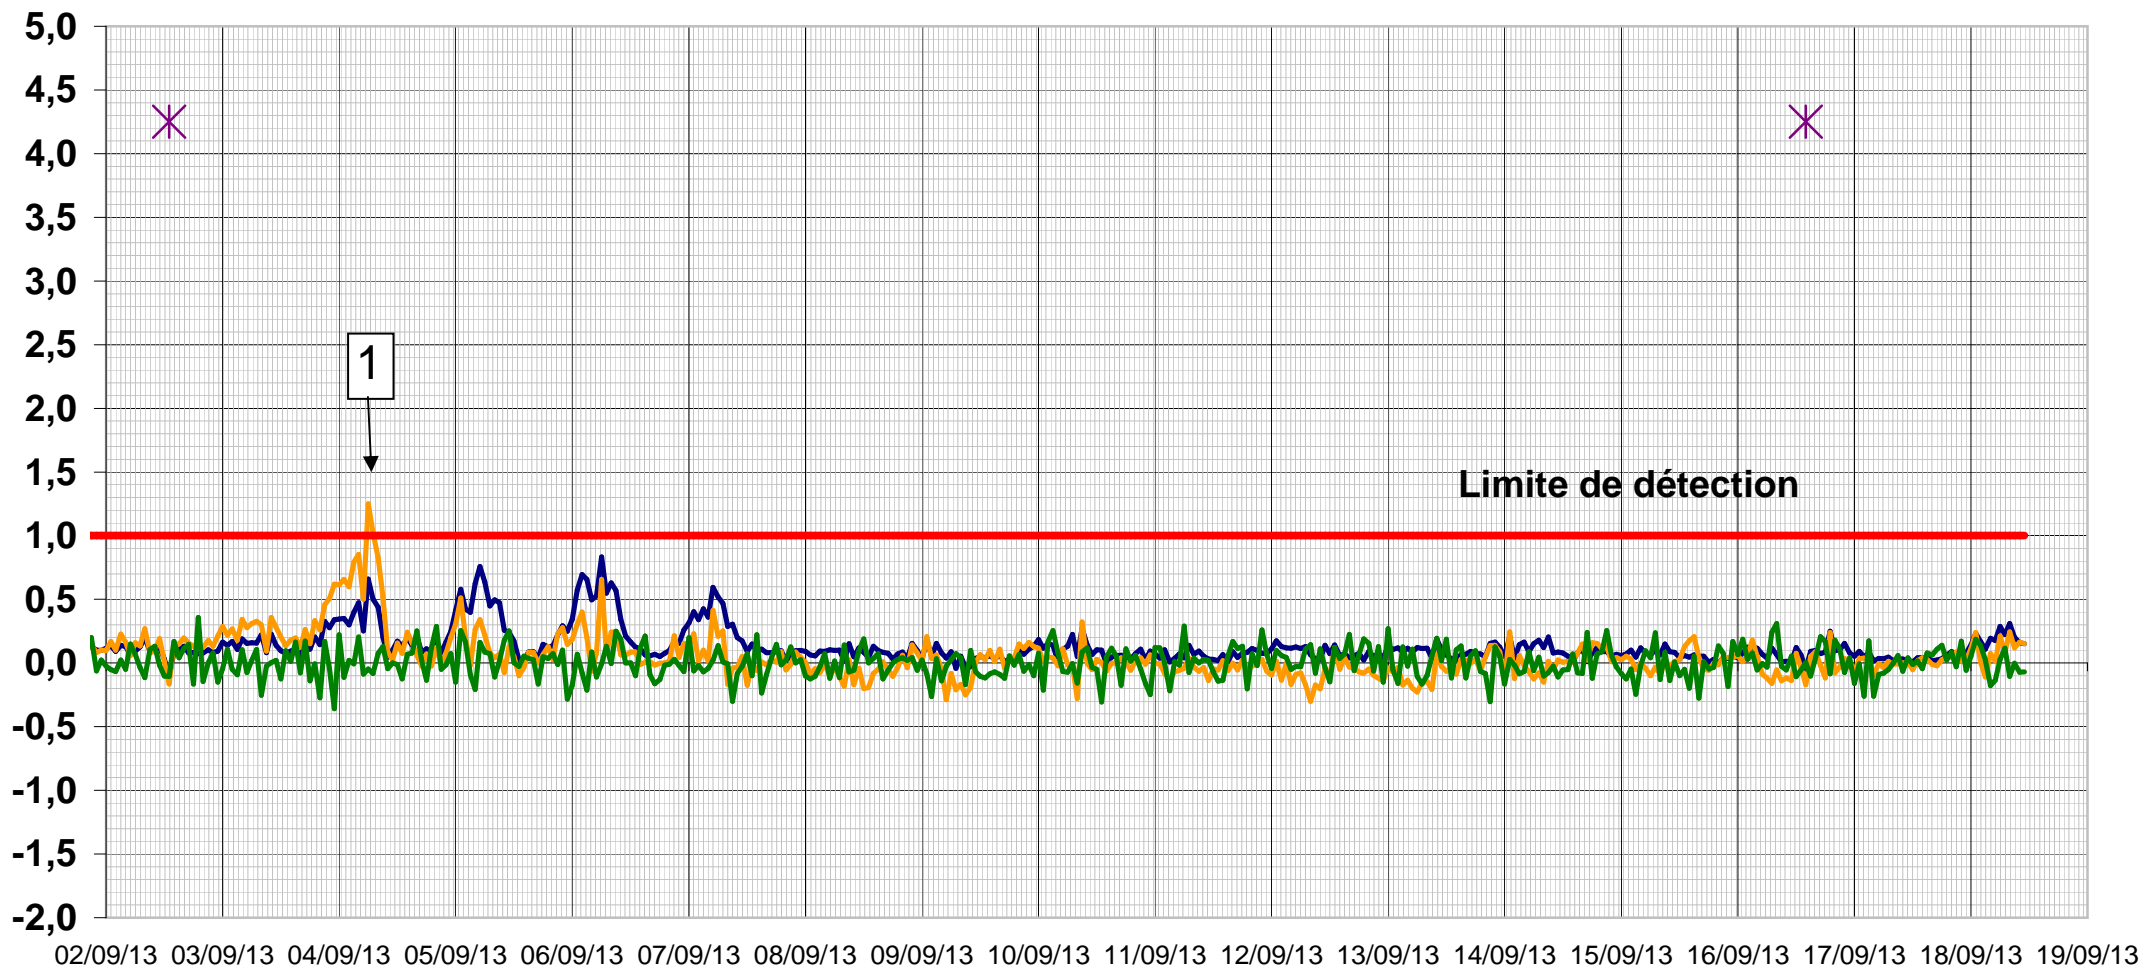

1 Des dépassements de la limite de détection (1 Bq/m³) se sont produits sur la voie bêta direct le 04/09 entre 5h et 7h TU. Ces dépassements ne sont pas liés à une contamination mais à un pic de concentration en radon (maximum le 04/09 à 7h TU : 22,4 Bq/m³). En dehors de cette période, toutes les activités volumiques sont inférieures à la limite de détection (1 Bq/m³).