


Contrôle de la radioactivité de l'air par la balise de Valence (Drôme)

$\mu\text{Sv/h}$

— DEBIT DE DOSE GAMMA — Seuil d'alerte

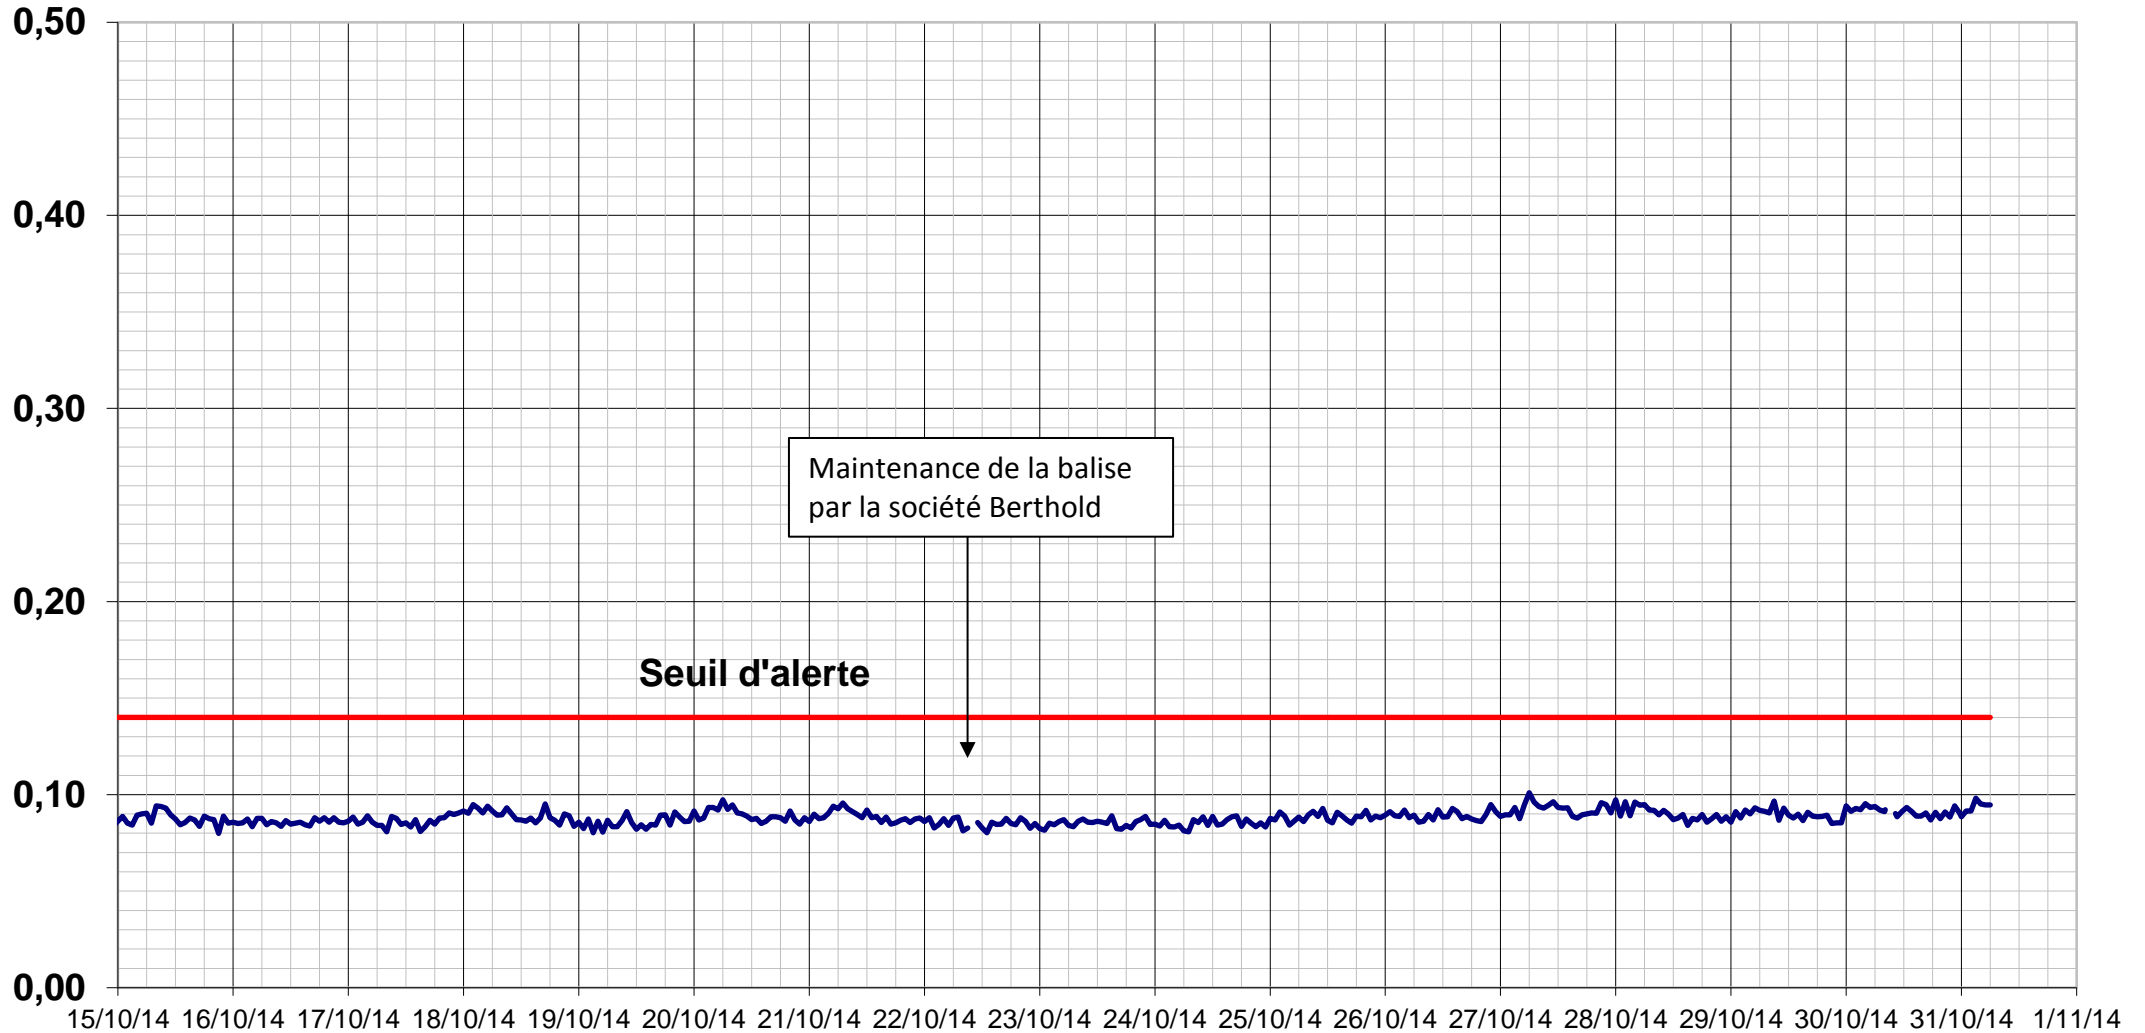

Le débit de dose ambiant correspond au niveau naturel. Les fluctuations des valeurs sont dues en général :
1/ à l'électronique de comptage et 2/ aux variations de la radioactivité naturelle, en particulier, en cas de précipitations, du fait du lessivage du radon et de ses descendants.